

PLANTA GENERAL S1 – Esc 1 : 1

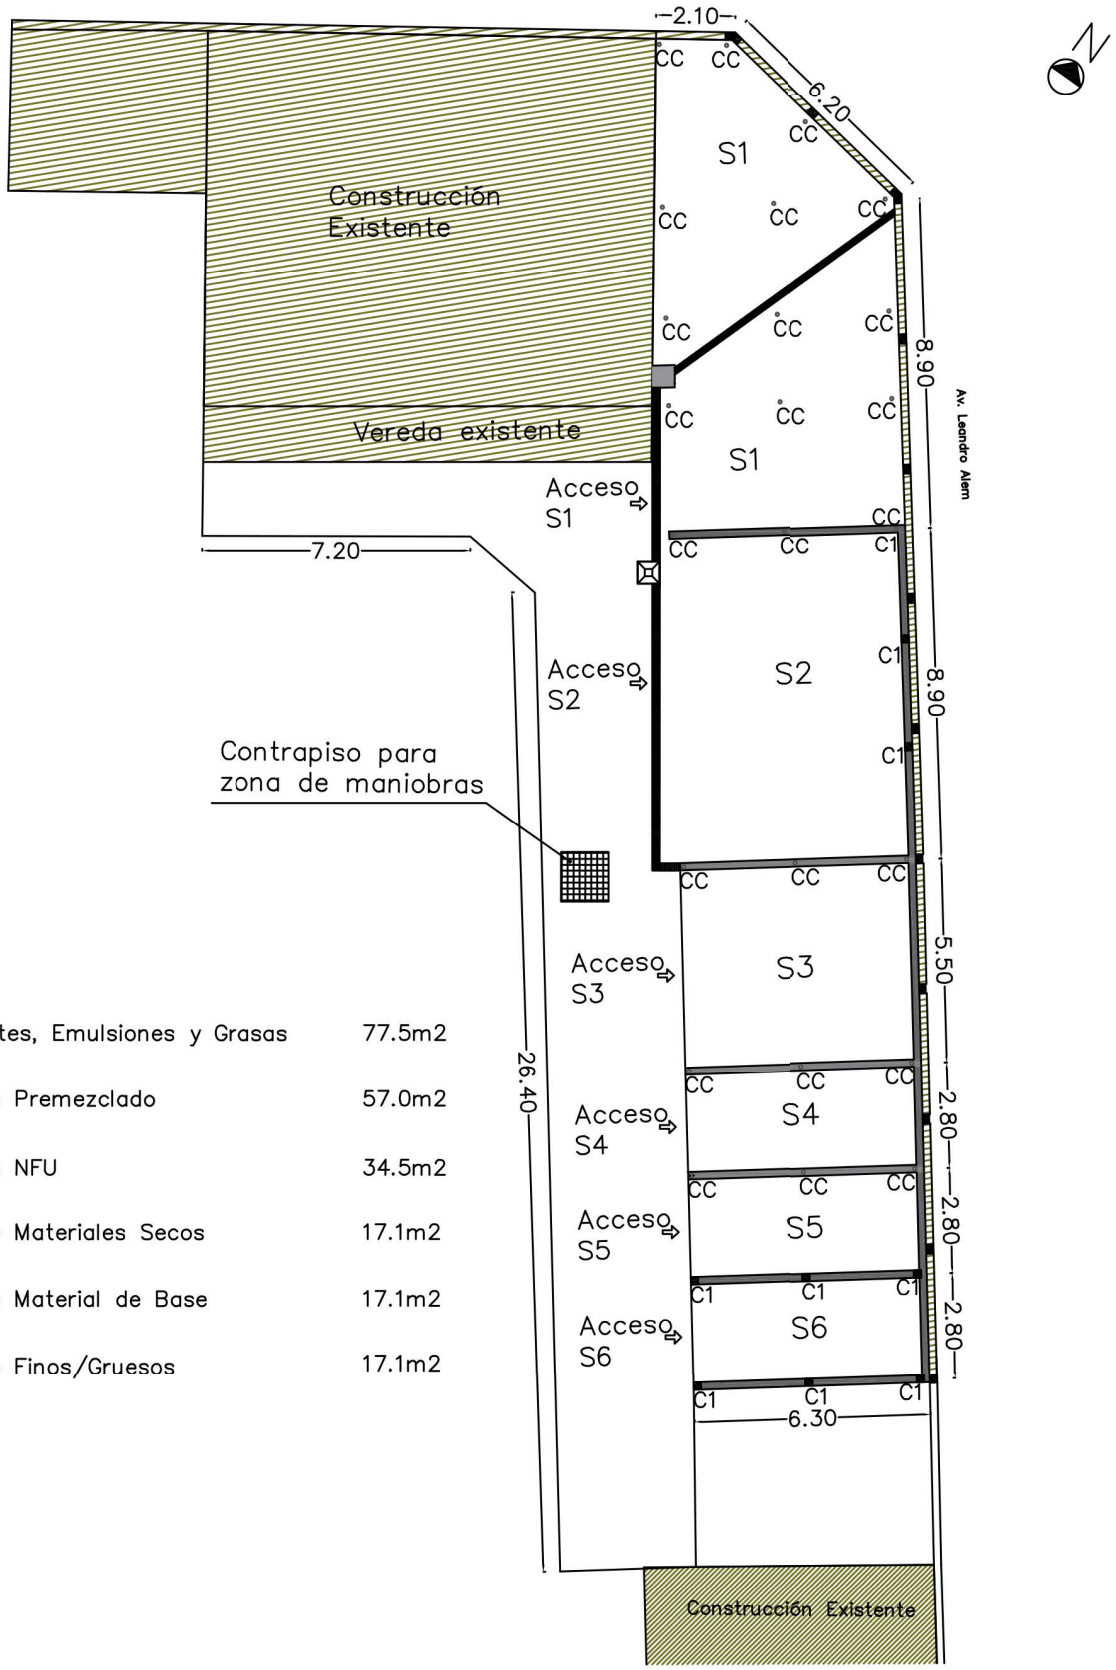


S1	Deposito de Aceites, Emulsiones y Grasas	77.5m2
S2	Sector de Acopio Premezclado	57.0m2
S3	Sector de Acopio NFU	34.5m2
S4	Sector de Acopio Materiales Secos	17.1m2
S5	Sector de Acopio Material de Base	17.1m2
S6	Sector de Acopio Finos/Gruesos	17.1m2

PLANO : N° 1 PLANTA GENERAL

ESTRUCTURA DE FUNDACIÓN S1

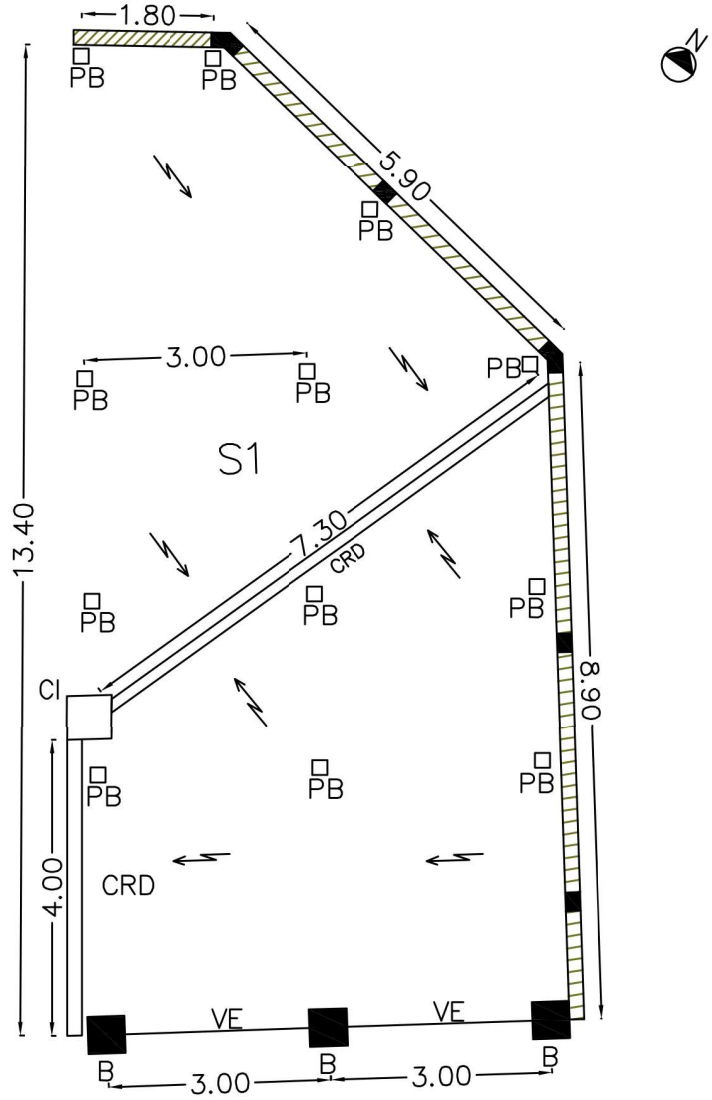


ESTRUCTURA DE TECHO S1

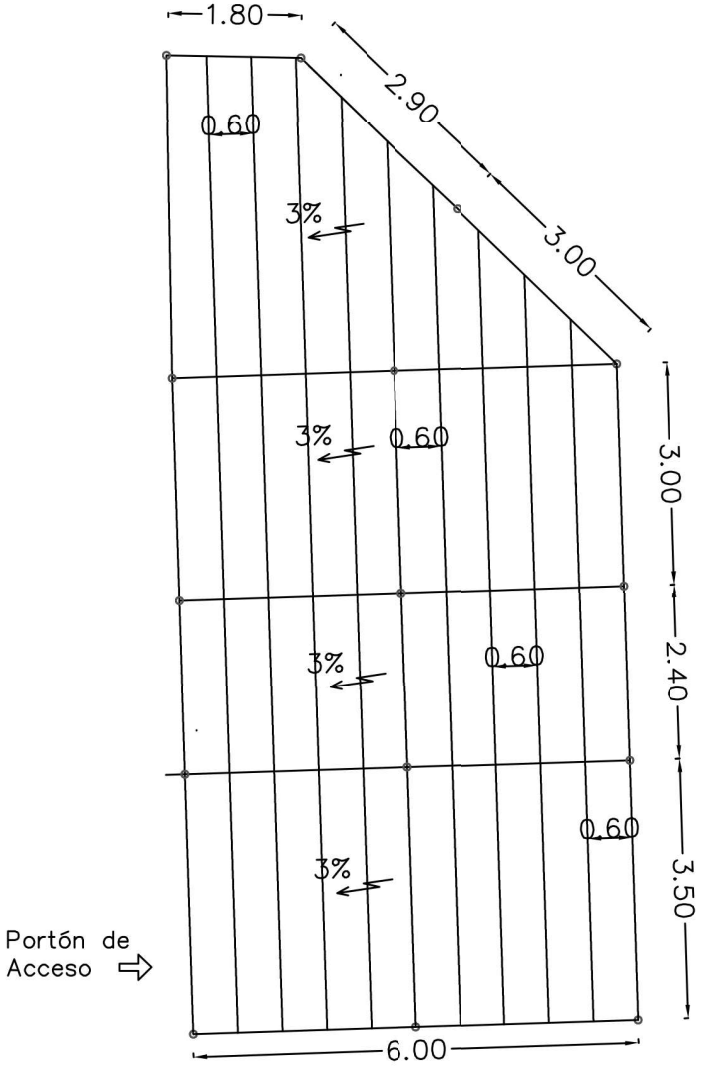


PLANO: N°2


SECCIÓN: Deposito de Aceites, Emulsiones y Grasas. (S1)

FACHADA PORTÓN DE ACCESO S1

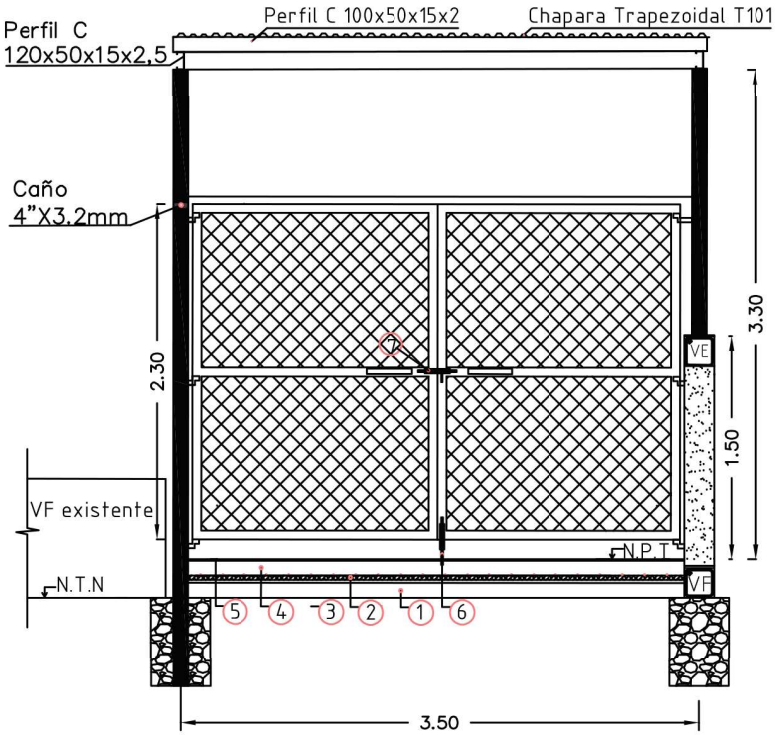

VISTA LATERAL DE DEPOSITO S1

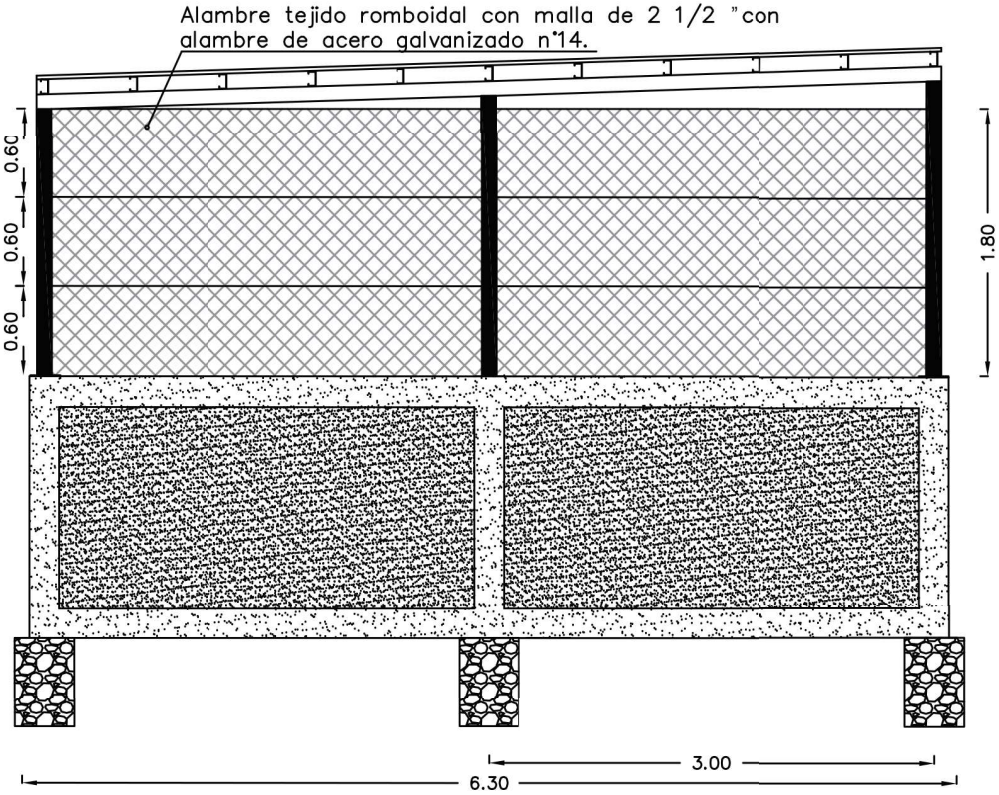


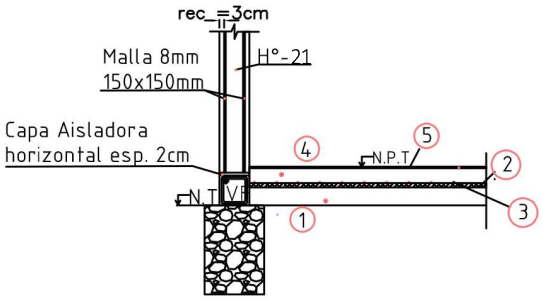

REFERENCIAS

1. Subrasante compactada
2. Capa de asiento 0.05m
3. Malla Ø6 de 150x150 mm
4. Contrapiso 0.15m -H-25
5. PEAD 1.1 5mm
6. 1 (un) pasador de piso, espesor de perno 11 mm x 260 mm de largo.
   Ancho de Planchuela 37mm, 3mm de espesor y 170mm de largo
7. 1 (un) pasador cerrojo recto con portacandado, espesor de perno 11 mm x 250 mm de largo.
   Ancho de Planchuela 37mm, 3mm de espesor y 170mm de largo


Chapara Trapezoidal T101

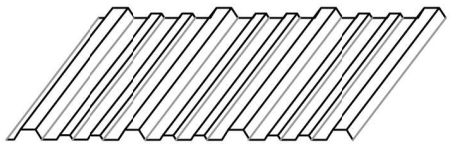


PLANO: N°3

SECCIÓN: Deposito de Aceites, Emulsiones y Grasas. (S1)

ESTRUCTURA DE FUNDACIÓN S2

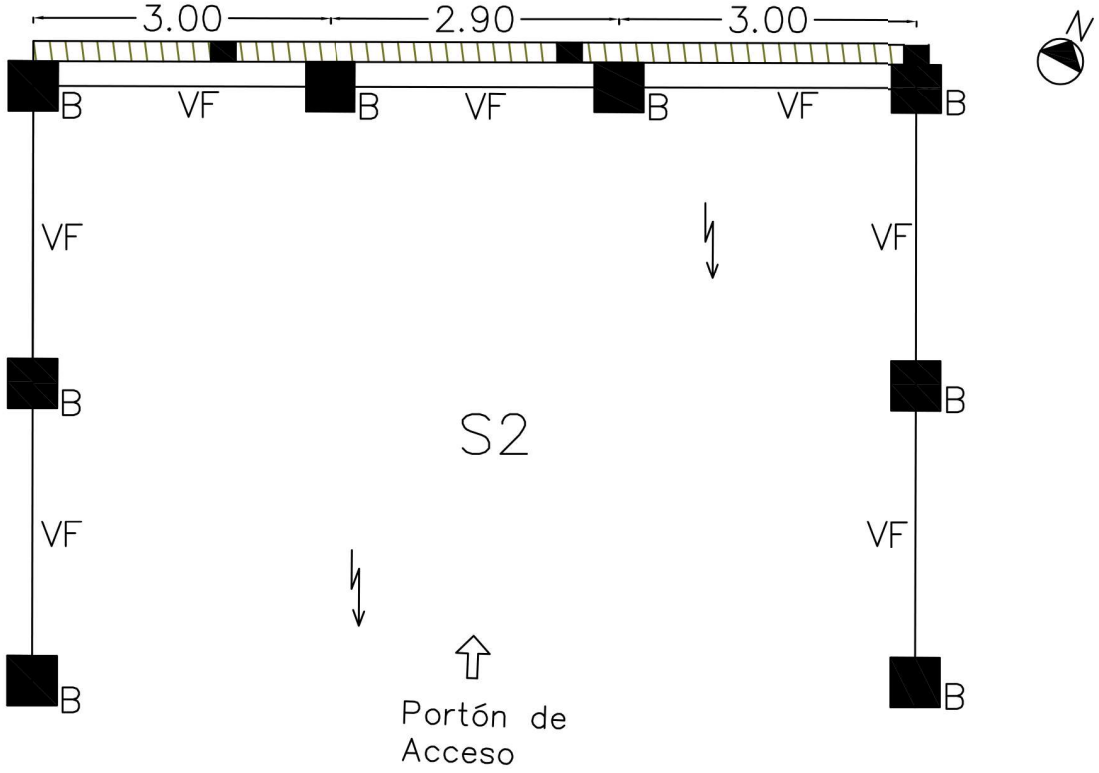

FACHADA PORTÓN DE ACCESO S2

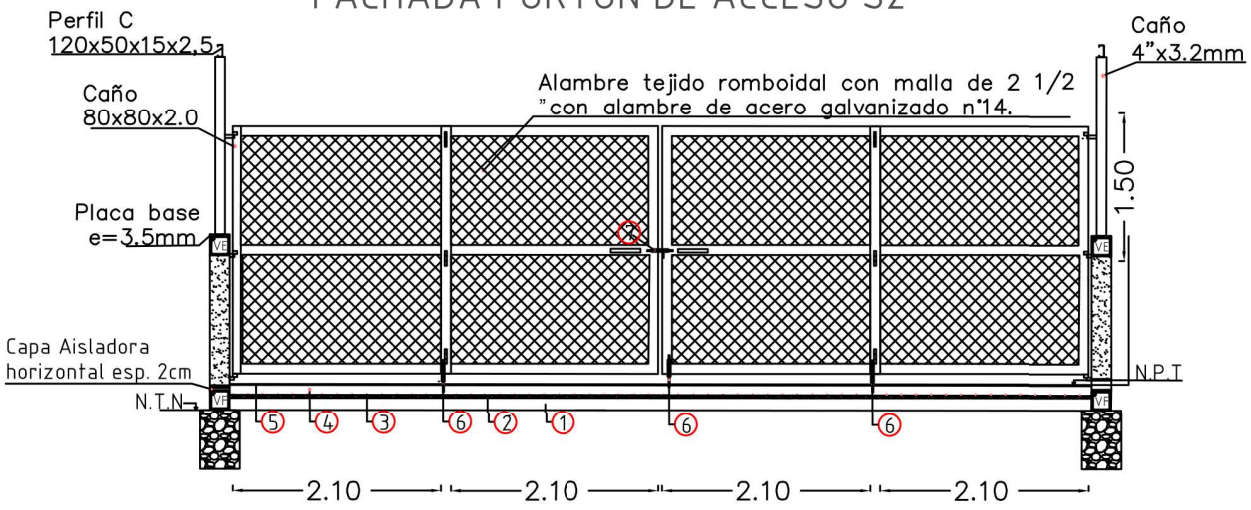


REFERENCIAS :

1. Subrasante compactada
2. Capa de asiento 0.05m
3. Malla Ø6 de 150x150 mm
4. Contrapiso 0.15 m -H-25
5. PEAD 1.5mm
6. 1 (un) pasador de piso, espesor de perno 11 mm x 260 mm de largo. Ancho de Planchuela 37mm, 3mm de espesor y 170mm de largo
7. 1 (un) pasador cerrojo recto con portacandado, espesor de perno 11 mm x 250 mm de largo. Ancho de Planchuela 37mm, 3mm de espesor y 170mm de largo


PLANO : N° 4

SECCIÓN: Deposito de Premezclado. (S2)

ESTRUCTURA DE FUNDACIÓN S3

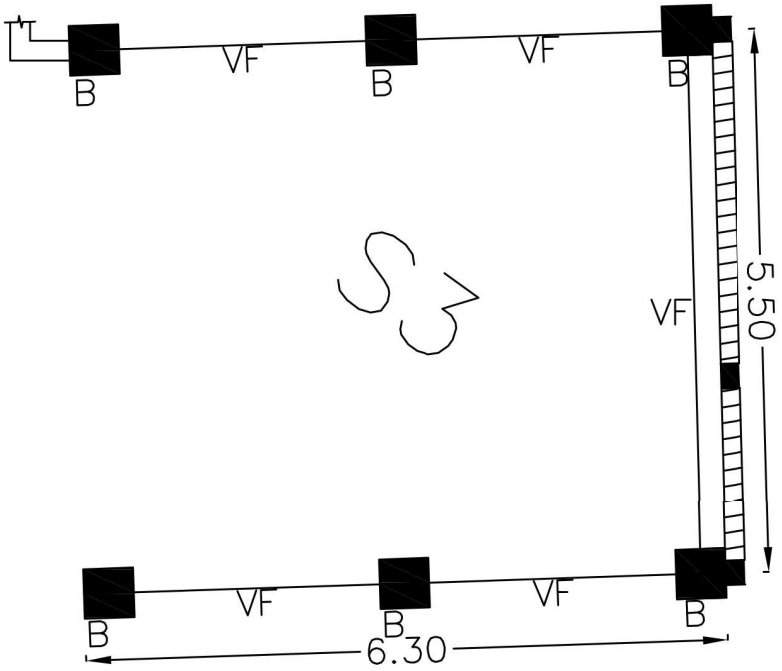


ESTRUCTURA DE TECHO S3

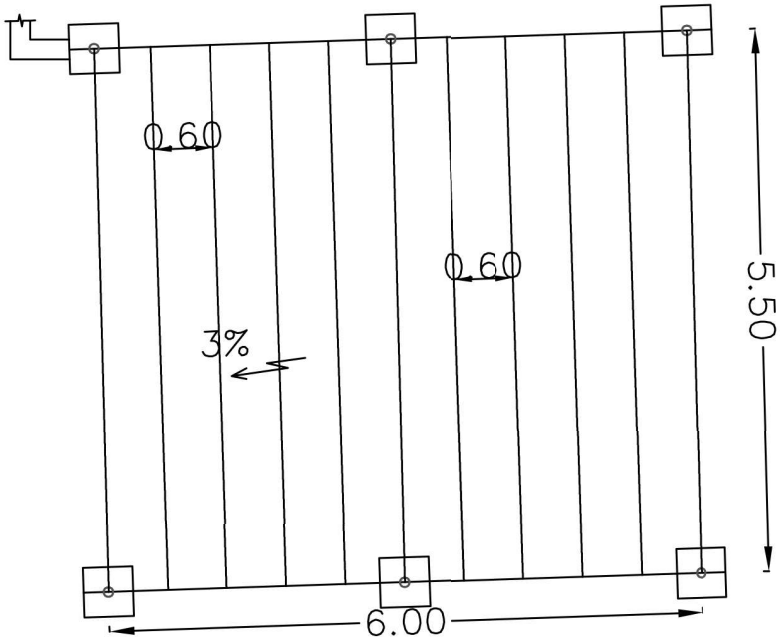

PLANO: N°5 **SECCIÓN: Deposito de NFU (S3)**


FACHADA S3

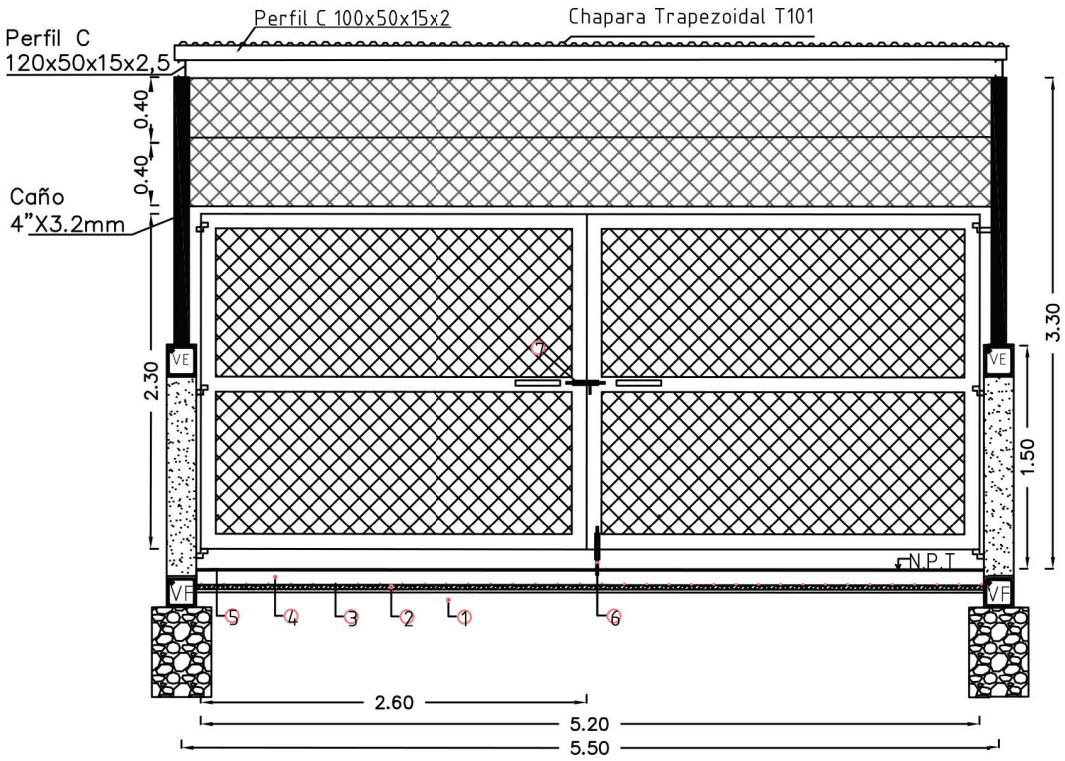


REFERENCIAS :

1. Subrasante compactada
2. Capa de asiento 0.05m
3. Malla Ø6 de 150x150 mm
4. Contrapiso 0.15 m -H-25
5. PEAD 1.5mm
6. 1 (un) pasador de piso, espesor de perno 11 mm x 260 mm de largo.
   Ancho de Planchuela 37mm, 3mm de espesor y 170mm de largo
7. 1 (un) pasador cerrojo recto con portacandado, espesor de perno 11 mm x 250 mm de largo.
   Ancho de Planchuela 37mm, 3mm de espesor y 170mm de largo

ESTRUCTURA DE TECHO S4

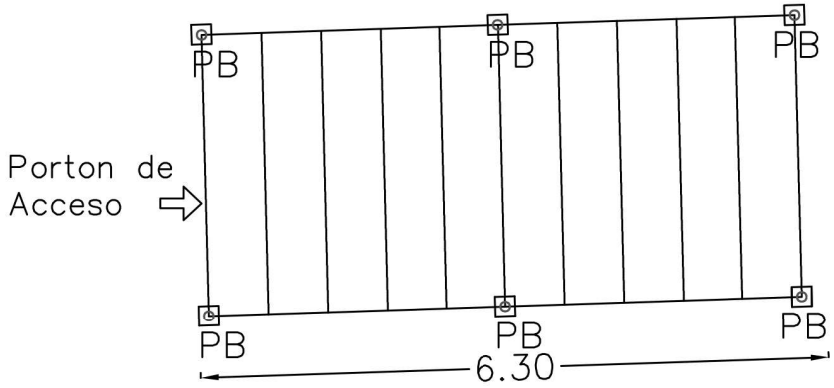


ESTRUCTURA DE FUNDACIÓN S4

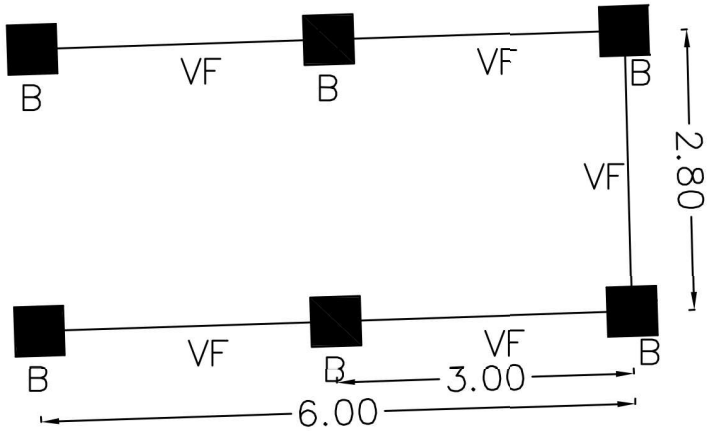

PLANO: N°7

SECCIÓN: Deposito de Materiales Secos (S4)

FACHADA PORTÓN DE ACCESO S4

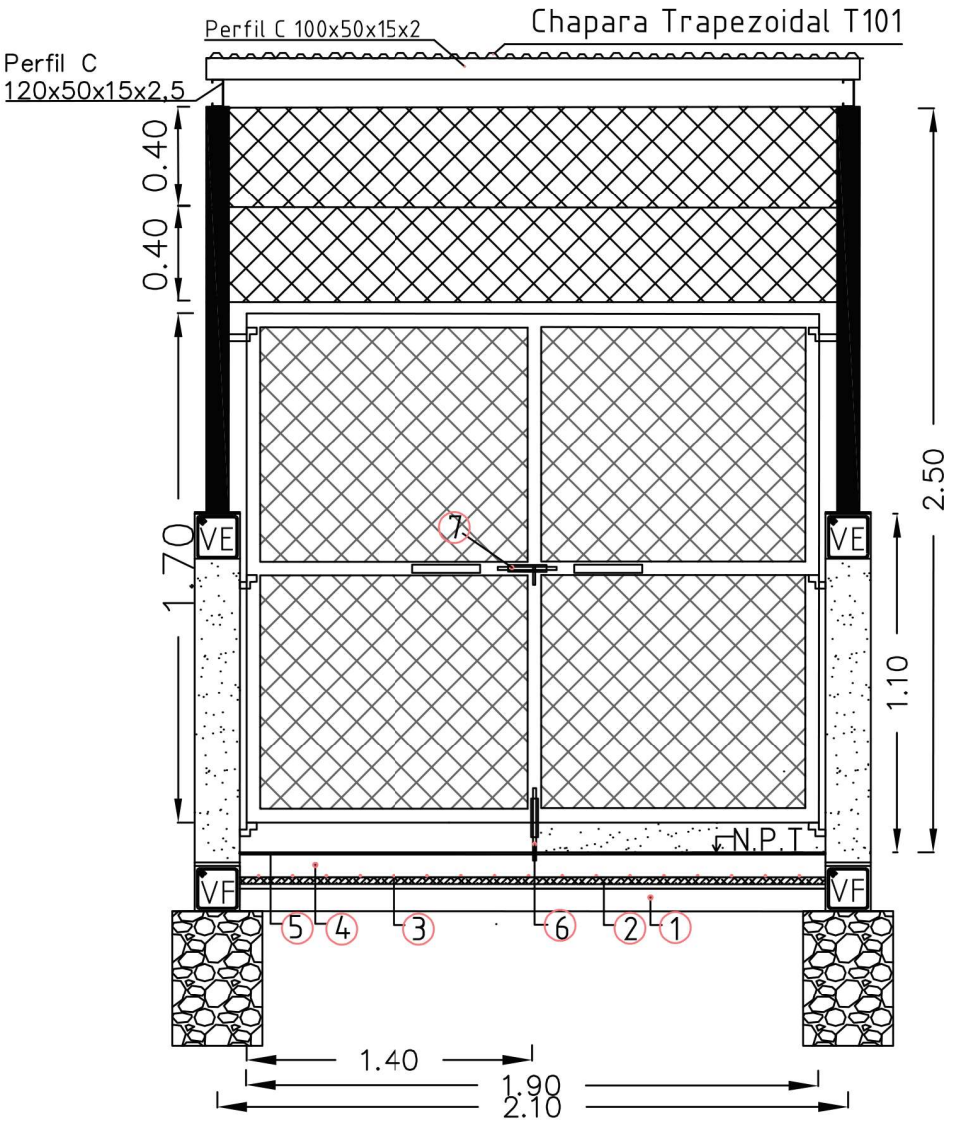

REFERENCIAS :

① Subrasante compactada

② Capa de asiento 0.05m

③ Malla Ø6 de 150x150 mm

④ Contrapiso 0.15 m - H-25

⑤ PEAD 1.5mm


⑥ 1 (un) pasador de piso, espesor de perno 11 mm x 260 mm de largo.
Ancho de Planchuela 37mm, 3mm de espesor y 170mm de largo

⑦ 1 (un) pasador cerrojo recto con portacandado, espesor de perno 11 mm x 250 mm de largo.
Ancho de Planchuela 37mm, 3mm de espesor y 170mm de largo


PLANO : N° 8

SECCIÓN: Deposito de Materiales Secos (S4)

ESTRUCTURA DE TECHO
S5 Y S6

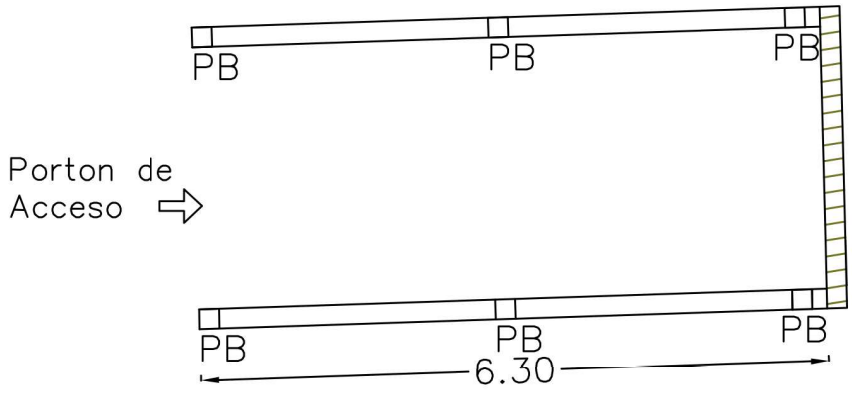


ESTRUCTURA DE
FUNDACIÓN S5 Y S6

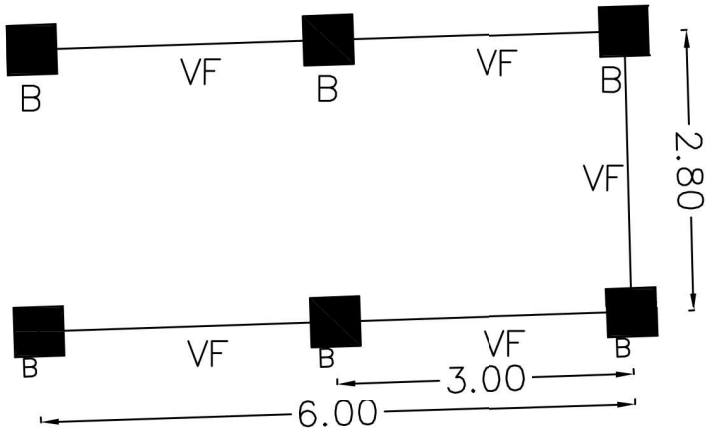


PLANO: N°9

SECCIÓN: Deposito de Material de Base (S5) y Materiales Finos/Gruesos(S6)

DETALLE DE UNIÓN PLACA BASE (PB) - COLUMNA (C1)




DETALLE DE UNIÓN PLACA BASE (PB) - COLUMNA (CC)




SECCIONES DE COLUMNAS Y VIGAS

ADN - 420 βs = 4200Kg/cm² H-21 βr = 175Kg/cm²

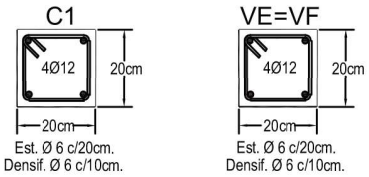


DETALLE DE BASES

ADN - 420 βs = 4200Kg/cm²
σadm= Según Estudio de Suelos 1,1 kg/cm2
H-21 βr = 175Kg/cm²

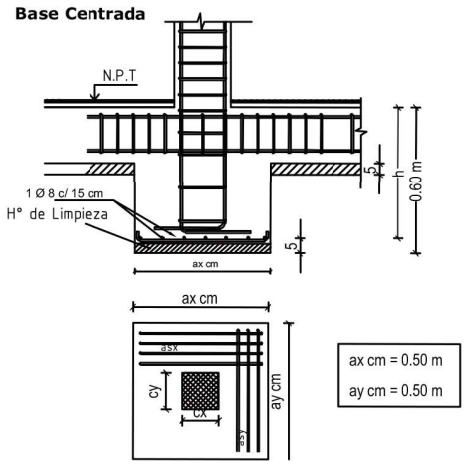

DETALLE DE MURO

ADN - 420 βs = 4200Kg/cm²
σadm= Según Estudio de Suelos 1,1 kg/cm2
H-21 βr = 175Kg/cm²

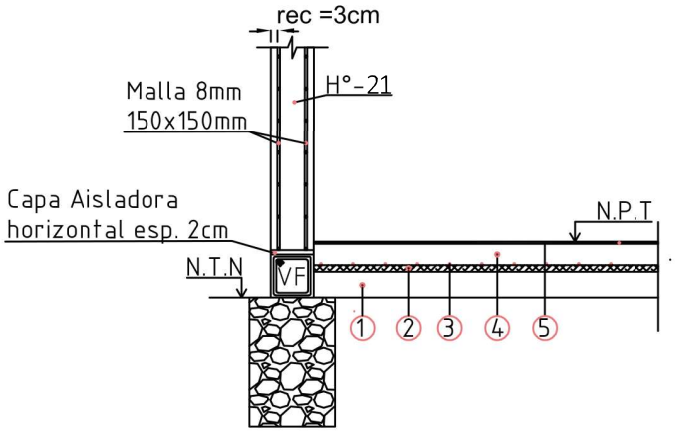


REFERENCIAS

1. Subrasante compactada
2. Capa de asiento 0.05m
3. Malla Ø6 de 150x150 mm
4. Contrapiso 0.12 m
5. PEAD 1.1 5mm

PLANO: N° 10 **PLANO DE DETALLE: N° 1**

CANALETA DE DRENAJE PARA RECOLECCIÓN DE DERRAMES

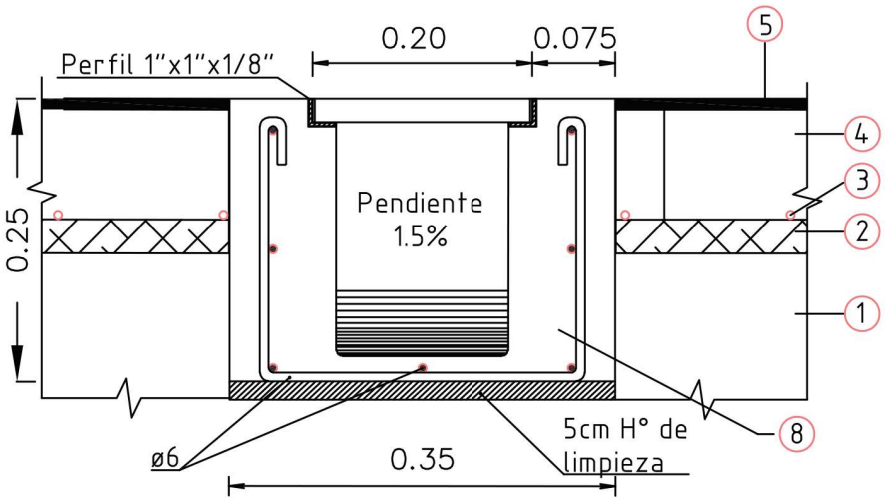

REFERENCIAS :

1. Subrasante compactada
2. Capa de asiento 0.05m
3. Malla Ø6 de 150x150 mm
4. Contrapiso 0.15 m-H-25
5. PEAD 1.5mm
8. H-25

PLANO : N° 11

PLANO DE DETALLE : N° 2